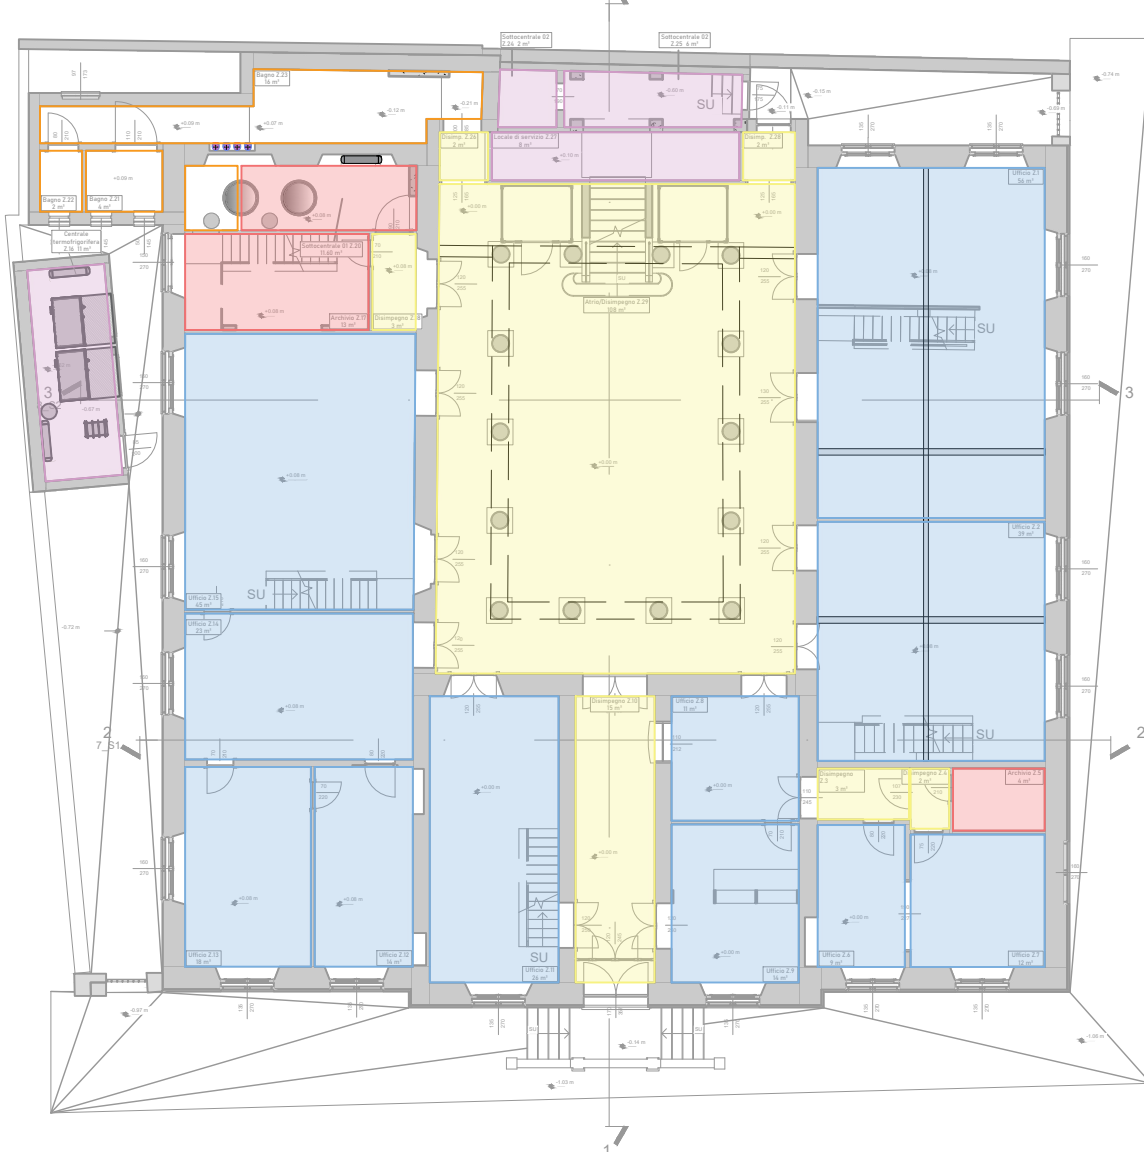
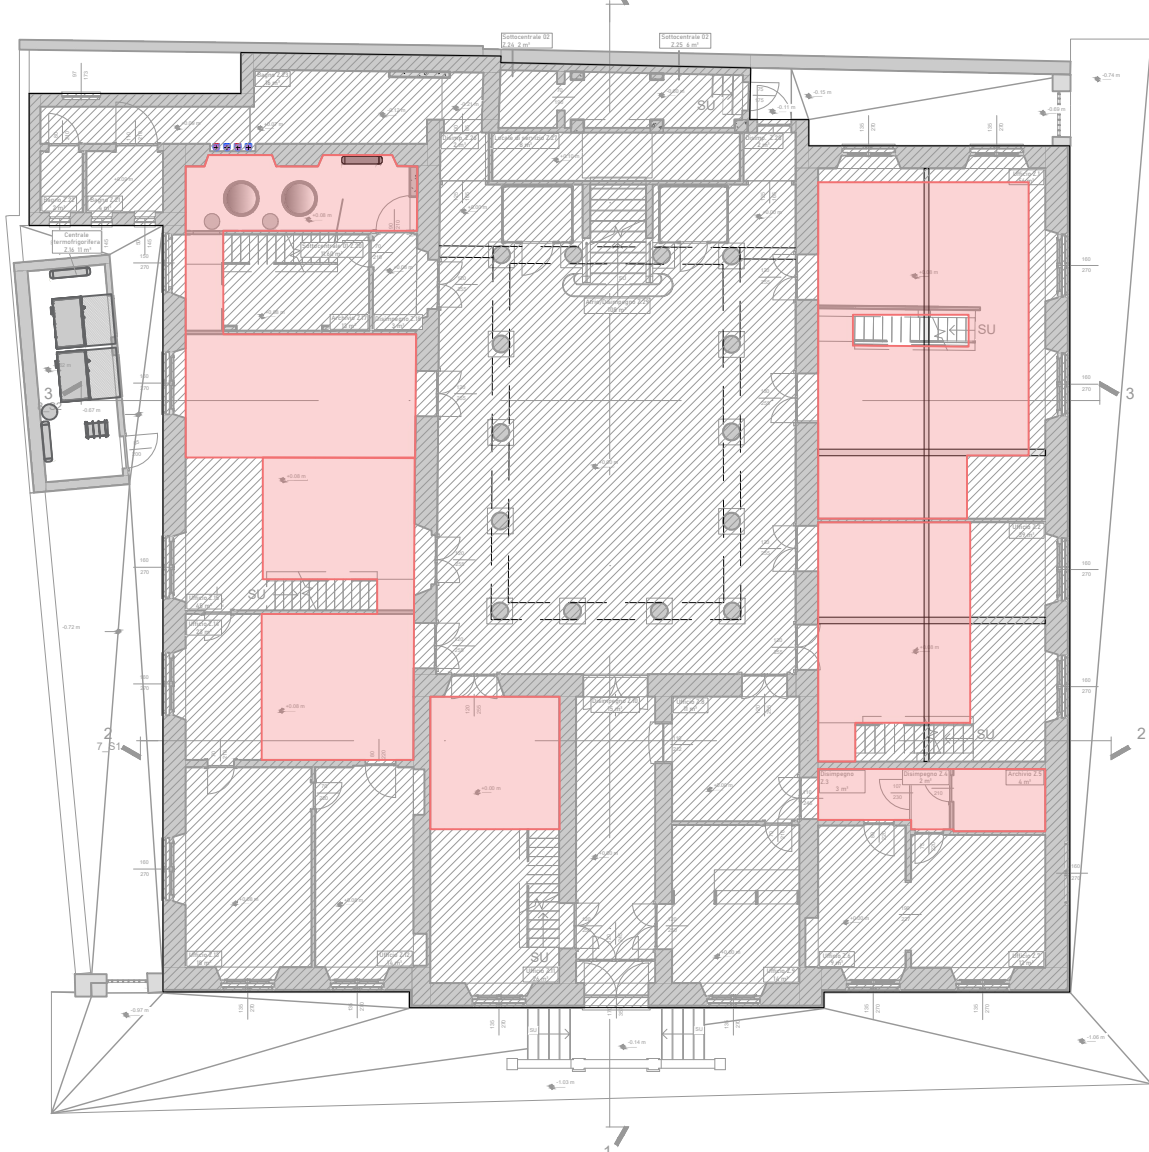



PIANO TERRA



SOPPALCO PIANO TERRA






LEGENDA DESTINAZIONI D'USO LOCALI

	Uffici		Servizi igienici		Archivi
	Sale riunioni / Conferenze		Disimpegni		Locale di servizio

PIANO TERRA



LEGENDA CONDOTTE

	Mandata/Ritorno a quota soffitto impianto idronico di riscaldamento invernale, in acciaio nero, isolato secondo norma, ovvero secondo legenda isolamenti
	Mandata/Ritorno a quota soffitto impianto idronico di riscaldamento invernale, in multistrato, isolato secondo norma, ovvero secondo legenda isolamenti
	Mandata/Ritorno a quota soppalco impianto idronico di riscaldamento invernale, in multistrato, isolato secondo norma, ovvero secondo legenda isolamenti
	Mandata/Ritorno a servizio di un altro piano impianto idronico di riscaldamento invernale, in multistrato, rame o inox, isolato secondo norma, ovvero secondo legenda isolamenti
	Condense a quota soffitto, impianto idrico sanitario, in PP-MF tipo Triplus Valsir
	Condense a quota soppalco, impianto idrico sanitario, in PP-MF tipo Triplus Valsir
	Pompa di rilancio condensata
	Sifone

LEGENDA MACCHINE

	VENTILCONVETTORE TIPO SABIANA <u>CRC-ECM</u> - 24 (dim. LxPxH: 770x530x225 mm) - 44 (dim. LxPxH: 985x530x225 mm) - 64 (dim. LxPxH: 1200x530x225 mm) - 84 (dim. LxPxH: 1415x530x225 mm) - 94 (dim. LxPxH: 1415x530x225 mm)	VENTILCONVETTORE TIPO SABIANA <u>CPF-ECM-ZT</u> - 1400 (dim. LxPxH: 1400x930x300 mm)
	VENTILCONVETTORE TIPO SABIANA <u>CFF-ECM</u> - 30 (dim. LxPxH: 1000x710x137 mm) - 40 (dim. LxPxH: 1000x710x137 mm)	VENTILCONVETTORE TIPO SABIANA <u>SK-ECM</u> - 10 (dim. LxPxH: 572x585x270 mm) - 22 (dim. LxPxH: 572x585x270 mm) - 32 (dim. LxPxH: 572x585x270 mm)
	VENTILCONVETTORE TIPO SABIANA <u>CRSL-ECM</u> - 14 (dim. LxPxH: 485x524x240 mm) - 24 (dim. LxPxH: 590x524x240 mm) - 64 (dim. LxPxH: 1119x524x240 mm)	VENTILCONVETTORE TIPO SABIANA <u>FLY-ECM</u> - 2 (dim. LxPxH: 880x212x232 mm) - 4 (dim. LxPxH: 1185x212x232 mm)
	LAMA D'ARIA ELETTRICA TIPO FINESSE - VCF3 con batteria elettrica (dim. LxPxH: 1544x579x324 mm)	VENTILCONVETTORE TIPO SABIANA <u>MLT-ECM</u> - 14 (dim. LxPxH: 1133x498x360 mm) - 24 (dim. LxPxH: 1333x498x360 mm) - 36 (dim. LxPxH: 1333x498x360 mm) - 44 (dim. LxPxH: 1454x498x360 mm)

LEGENDA FOROMETRIE

	Forometria solaio
	Forometria soppalco
	Forometria parete

LEGENDA ISOLAMENTI

DEFINIZIONE AMBIENTI:

A : esterno, centrali, ambienti al di fuori dell'involucro isolante e/o aperti verso l'esterno
B : interno non climatizzato
C : interno climatizzato

FINITURA:

- Avvolgente plastico in PVC per installazione in cavedi e controsoffitti (tubazioni)
- Avvolgente di alluminio per installazione in vista, all'esterno e nelle centrali (tubazioni e canali)

NOTE:

- Prescrizioni valide salvo diverse indicazioni negli elaborati.
- Gli isolamenti indicati tra parentesi sono da installare solo se richiesti.
- L'aria esterna trattata e l'espulsione prima del recupero vanno isolate come mandata e ripresa.
- Attenersi alle prescrizioni di reazione al fuoco richieste dagli ambienti di installazione.

* Valori derivati dalle indicazioni delle seguenti normative: Legge 10/91, UNI EN 14114 a standard Asrahe. Attenersi alle schede tecniche dei prodotti commerciali.		λ=0,040			λ=0,038			λ=0,036		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C
ACQUA FREDDA	DN15 e ...	13	13	13	13	13	13	13	13	13
ACQUA CALDA	... - DN25	30	15	9	28	14	9	25	13	8
	DN 32	40	20	12	37	19	12	34	17	11
	DN 40	40	20	12	37	19	12	34	17	11
	DN 50 + DN 65	50	25	15	46	23	14	43	22	13
	DN 80	58	28	17	51	26	16	47	24	16
	DN 100 + ...	60	30	18	56	28	17	52	26	16
ACQUA REFRIGERATA	... - DN32	16	16	16	15	15	15	15	15	15
	DN40 + ...	26	26	26	25	25	25	25	25	25
CANALI ARIA	ARIA ESTERNA	-	30	30	-	28	28	-	25	25
	MANDATA	30	30	9	28	28	9	25	25	9
	RIPRESA	30	30	(9)	28	28	(9)	25	25	(8)
	ESPUSSIONE	-	(30)	(30)	-	(28)	(28)	-	(25)	(25)

NOTA GENERALE

IL PRESENTE ELABORATO DEVE ESSERE LETTO IN CONGIUNZIONE CON IL PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E CON GLI ELABORATI COSTRUTTIVI EDILI E ARCHITETTONICI. L'APPALTATORE DOVRÀ PRODURRE LA PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA SULLA BASE DEI DOCUMENTI RICEVUTI E DOVRÀ SOTTOPORLA, PER APPROVAZIONE, ALLA DIREZIONE LAVORI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI.
I TRACCIAMENTI DEGLI IMPIANTI SONO DA ESEGUIRSI CON LA D.L. ARCHITETTONICA

NOTE DI ORDINE ESTETICO

IL MODELLO E COLORE DEI COMPONENTI A VISTA (BOCCHETTE, GRIGLIE, SANITARI, RUBINETTERIA, SARANNO DA SCEGLIERE E COORDINARE CON LA D.L. ARCHITETTONICA.

NOTE

TAVOLE GRAFICHE DA DETTAGLIARE IN FASE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PRESO ATTO DELLA
EVENTUALE PRESENZA DI VINCOLI PAESAGGISTICI E/O ARTISTICI E A SECONDA DELLE SCELTE DI
DETTAGLIO DELLA STAZIONE APPALTANTE



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Provincia di Genova

Provincia di Genova

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO DEL MUNICIPIO MEDIANTE
INTERVENTI SULL'INVOLUCRO EDILIZIO, SUGLI IMPIANTI TERMICI E SISTEMI
BACS, CON INTEGRAZIONE DELLA PRODUZIONE DA FONTE RINNOVABILI
TRAMITE AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

PROGRAMMA REGIONALE LIGURIA FESR 2021 - 2027

**Azione 2.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di c
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche.**

CUP: G54J26000690006

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	APPROVATO
00	29.05.2026	PRIMA EMISSIONE	NEO	LFA
01	16.09.2026	REVISIONE PER VALIDAZIONE	LFA	LFA

COGNOMITENTE: COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE Piazza Giuseppe Mazzini n. 46, 16038 Santa Margherita Ligure GE		COD. IN PROGETTO: 25053
DISCIPLINA: IMPIANTI MECCANICI	STATO DI PROGETTO	COD. ESECUTIVO: 25053
ELABORATO: PIANTA PIANO TERRA E SOPPALCO FOROMETRIE		TM16

IL COMMITTENTE	I.R.U.P.	IL PROGETTISTA DI DISCIPLINA	IL PROGETTISTA GENERALE
Timbro e firma	Timbro e firma	Timbro e firma	Timbro e firma